



1. STĀVA PLĀNS

Ūdensapgādes (Ū1) principiālā shēma

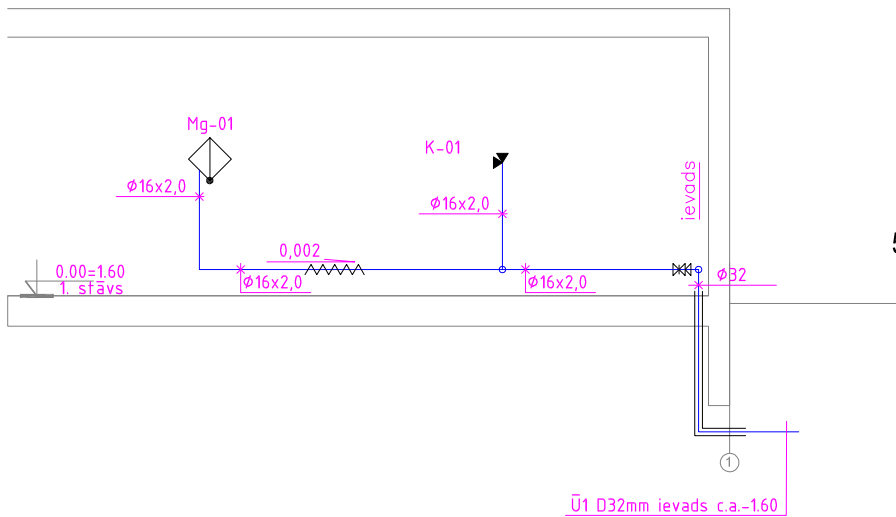


Sadzīves kanalizācijas K1 principiālā shēma



Piezīmes:

1. Cauruļu montāžu veikt saskaņā ar ražotāja montāžas prasībām.
2. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadus montēt no daudzslāņu caurulēm ar slīpumu 0,002m.
3. Ir jānodrošina piekļūšana regulēšanai un noslēgumam, aprīkojot šahtas ar apkalpes lūkām.
4. Izbūvējot ūdensapgādes noslēgumam, to nepieciešams grupēt un izvietot blakus kanalizācijas stāvvada revīzijas lūkai.
5. Diametrus skatīt aksonometriskajā shēmā.
6. Kanalizācijas pievadus un stāvvadus paredzēts montēt no plastmasas caurulēm.
7. Kanalizācijas cauruļvadus DN50 paredzēts montēt ar slīpumu 0,03m, DN100 – 0,02m.
8. Par +0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas atzīme;
9. Gadījumā, ja revīzijas vai noslēgtas tīrīšanas vietas tiks aizsegta ar mēbelēm, ir jānodrošina piekļuve pie revīzijas vai noslēgtas tīrīšanas izvietojuma vietām.



NOJUMES TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	KV.M
1	TUALETE	17.00
2	GAITENIS	8.50
3	NIŠA ATKTRITUMU KONTEINTERIEM	3.20
4	ĢĒRBTUVE	2.00
5	ĢĒRBTUVE	2.00
6	ĢĒRBTUVE	2.00
KOPĀ		32.70

Ūdensvada ievads

Ū1 OD32mm ievads c.a.-1,60/ab.atz. c.a.0,00/  
čaula DN100, ass atz.-1,55  
caurules augšas atzīmi precizēt dabā  
ŪK darbu robeža

Stāvvads K1 D110  
Vēdināšana virs jumta h=0,5m

K1 D110mm izvads t.0.31/ab.atz.1,29/  
čaula DN200, ass atz.0.36  
teknes atzīmi precizēt dabā  
ŪK darbu robeža

Pieņemtie apzīmējumi

Ū1	Aukstā ūdens cauruļvads Ū1
K1	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads K1
---	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads K1 (virs grīdas)
~~~~~	Siltumizolācija, pretkondensāta izolācija
R	Revīzija
Mg	Roku mazgājama galds
K	Klozētpods
×	Ventīlis
▷	Diametru pāreja
	Aizsargčaula
◇	Maisīšanas krāns izlietnei
▼	Skalojamās kastes vārsts
🚽	Pods ar skalojamo kasti
🚰	Izlietne

Pasūtītājs	Ķekavas novada pašvaldība Adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava			Projekta nosaukums	Atpūtas vieta pie ūdens Ziedonī, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā			
Pasūtītāja Nr.	1-17.1/18/166			Lapas nosaukums	1.stāva plāns, ŪK shēmas			
Būvpr. ŪKT sadaļas vad.	A.Urtāns		01.02.2018.	Stadija	Lapa	Lapas	Mērogs	Arhīva Nr.
Izpildītājs	A.Urtāns		01.02.2018.	BP	ŪKT-06	1	1:100	1-17.1/18/166

Būvkom. reģ. Nr.: 0665-R

ĀBOLTIŅA BŪVUZŅĒMUMS

