


Griezums A-A

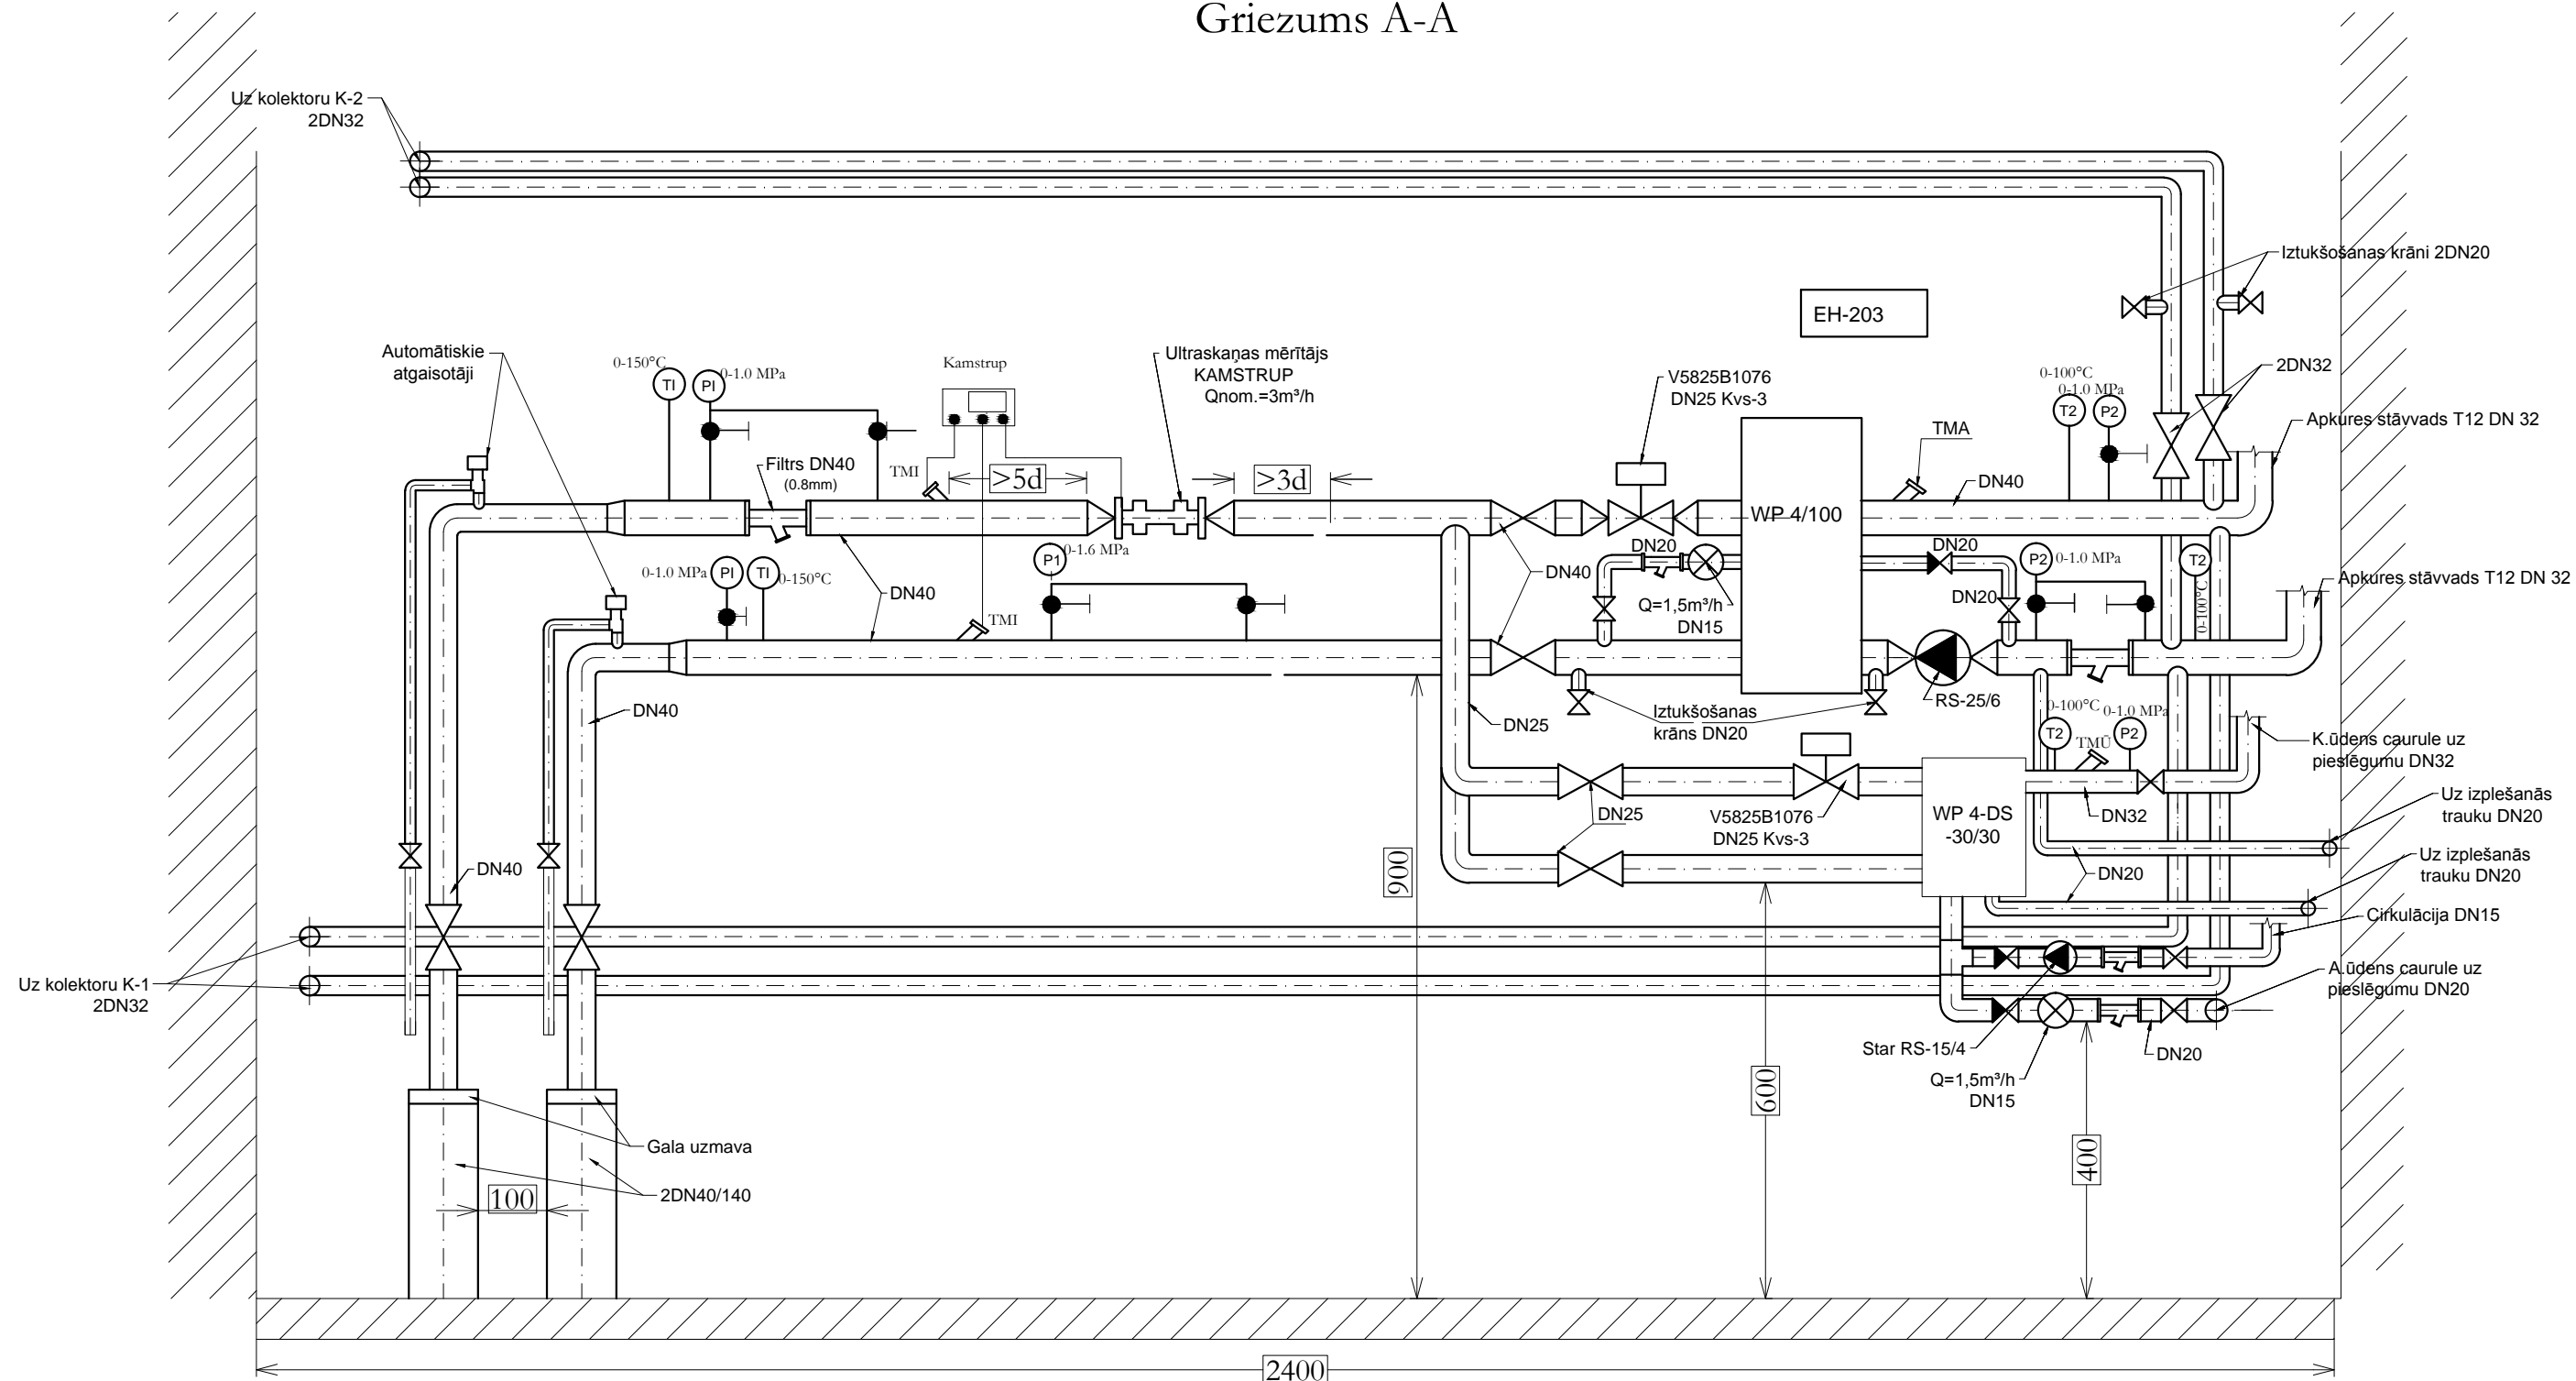

[cm]

Paskaidrojumi

- Attālumi uz horizontālās un vertikālās skalas doti milimetros. Precizēt montāžas laikā.
- Maģistrālie cauruļvadi montējami no tērauda metināmām caurulēm un Unipipe daudzslāņu caurulēm.
- Cauruļvadus izolēt ar PV-A/DVC vai analogām siltumizolācijas čaulām.
- Rasējumos uzrādīti cauruļvadu nosacītie diametri.
- Atgaisotāji maģistrāliem cauruļvadiem montējami augstākās vietās, bet iztukšošanas krāni zemākās.

peaf PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121

BP daļas vadītājs: T.A.Grauds
Tehn.izstrādātājs: T.A.Grauds

REĢ. NR. 4000 329 8105, BŪVKOM. NR.2576-R

01.02.2017
01.02.2017

Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava	Pas. Nr.	Arh. Nr.
Būvobjekts:	Ķekavas novada jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava	37/16	
Rasējums:	Griezums A-A	Stadija	Mērogs
	Siltummezgla iekārtu izvietojuma shēma	Izmaiņas BP	b/m
		Lapa	Lapu sk.
		SM-1	